


关于对《长子县燃煤锅炉清洁取暖改造配套电网增容项目选址研究报告》的公示

一、基本情况

- 1、项目名称：长子县燃煤锅炉清洁取暖改造配套电网增容项目选址研究报告。
- 2、建设单位：长子县工业和信息化局。
- 3、项目性质：新建工程。
- 4、项目位置：拟选线路主要位于长子县慈林镇、色头镇境内。

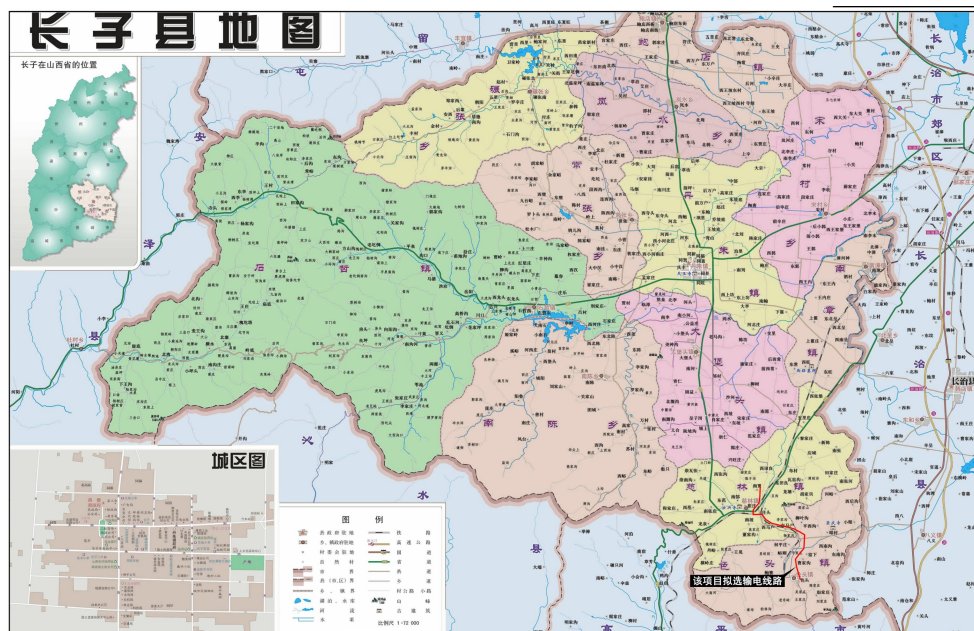


- 5、建设内容：长治市长子县 10 千伏色头支线新建工程。
- 6、建设规模：新建 10Kv 线路 9.77km。

二、选址推荐方案

新建 10Kv 输电线路需从 110Kv 丹朱变电站 10Kv 慈林

线末端 173#杆 T 接，途经南贾村、崔庄村、西马户村、杨家沟村、柳叶沟村、何平庄村、曹家沟村等村庄，止于色头镇东侧，线路全长 9.77km。选址路径方案如图所示。

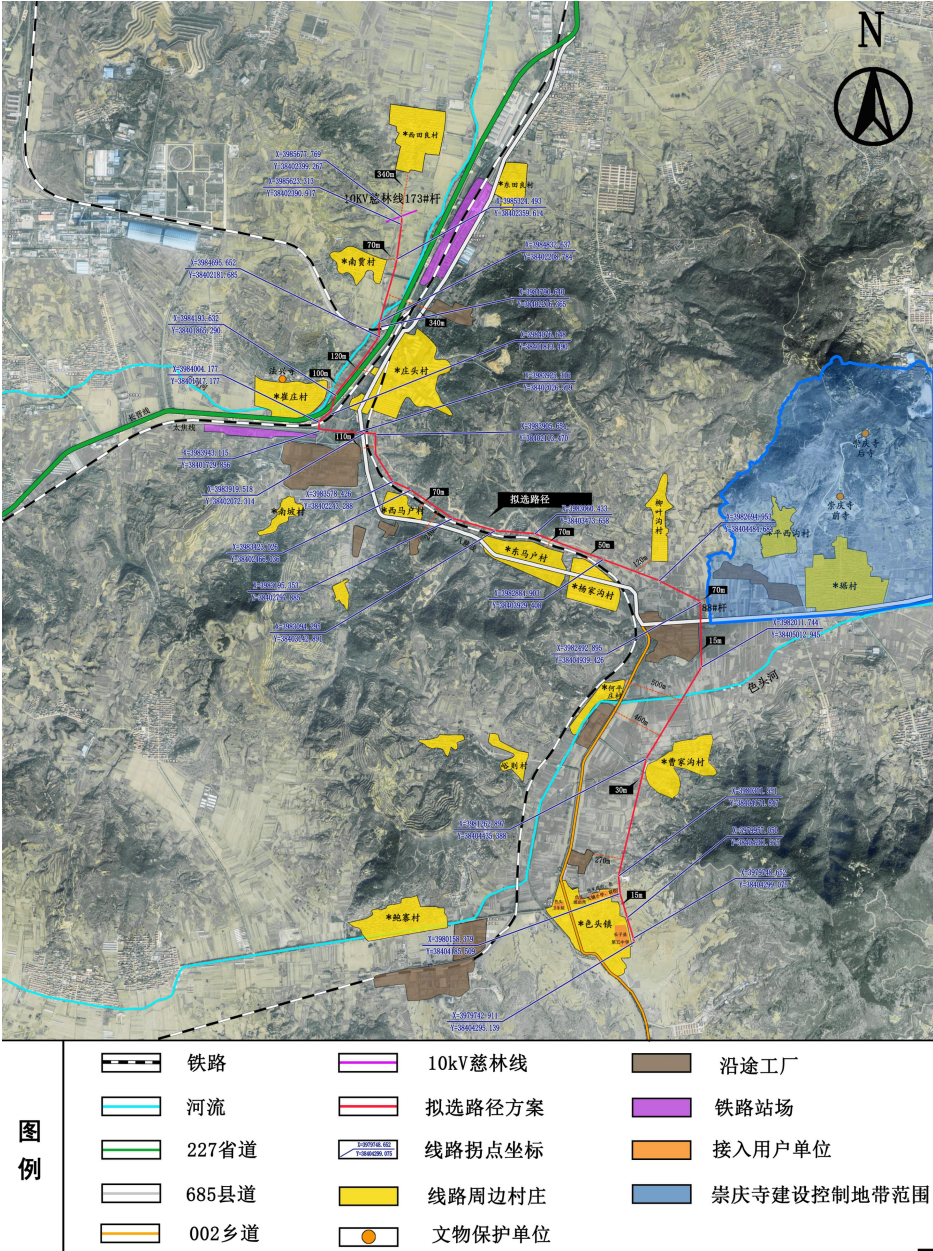

长子县自然资源局

2023 年 10 月 11 日